
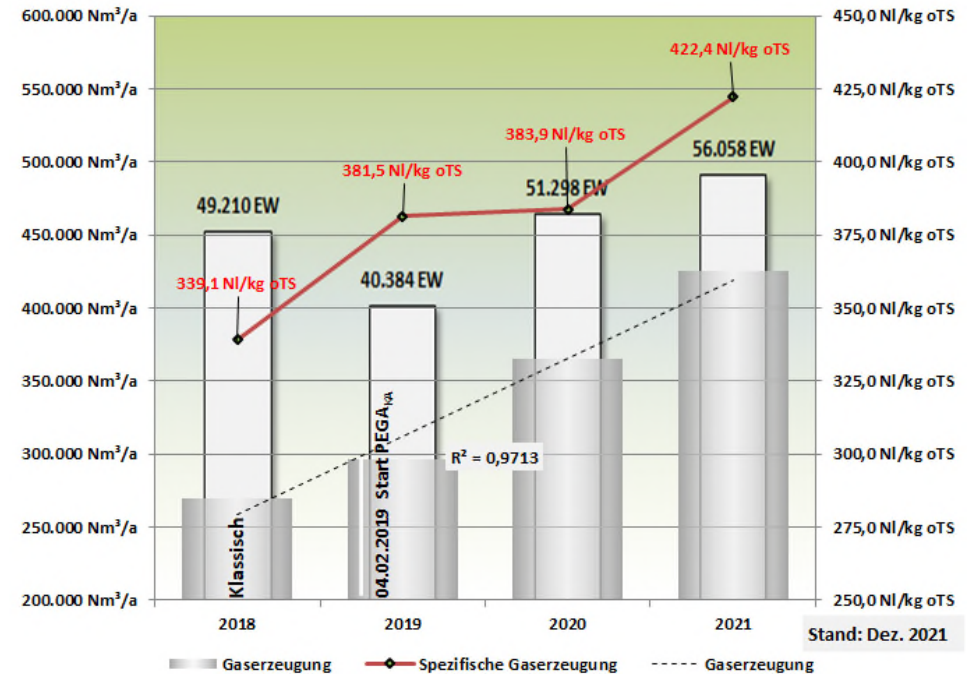


PEGA_{KA} – Verfahren in der Praxis 2021

Nutzung einer vorhandenen SBR-Anlage als PEGA_{BB}

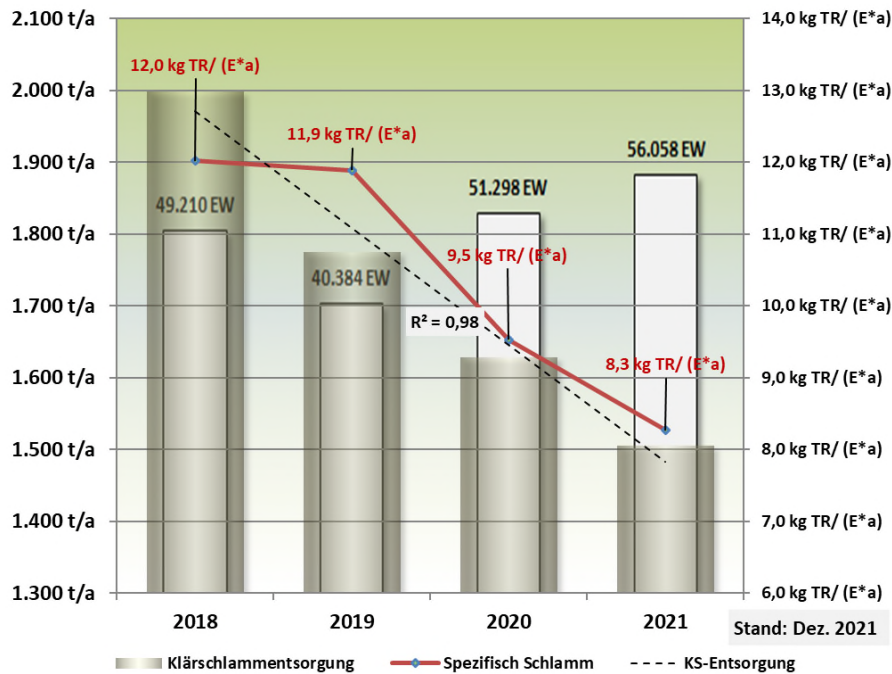

Klärschlamm – Reduktion – 24,6 %

- Gegenüber 2018 erniedrigt sich der Klärschlammanfall um – 491 t/a
- Spezifischer Klärschlammanfall:
2018: 12,0 kg TR/(E·a) → 2021: 8,3 kg TR/(E·a)

Klärgas – Steigerung + 56,6 %

- Gegenüber 2018 erhöht sich der Klärgasanfall um 154.948 Nm³/a
- Spezifischer Gasanfall:
2018: 339,1 NI/kg oTS → 2021: 422,4 NI/ kg oTS